


# Wissenswertes für die Planung

Normen/Richtlinien		Ausgabe
DIN EN 31	Bodenstehende Waschtische – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 32	Wandhängende Waschtische – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 33	Stand-WCs mit aufgesetztem Spülkasten – Anschlussmaße	2003-07
DIN EN 37	Bodenstehende Klosettbecken mit freiem Zulauf – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 38	Klosettbecken wandhängend, mit freiem Zulauf – Anschlussmaße	1992-07
DIN EN 111	Wandhängende Handwaschbecken – Anschlussmaße	2003-06
DIN EN 232	Badewannen – Anschlussmaße	2003-09
DIN EN 997	WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchverschluss	2008-03
DIN EN 12541	Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler mit selbsttätigem Abschluss PN 10	2003-03
DIN EN 14688	Sanitärausstattungsgegenstände – Waschbecken – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren	2007-02
DIN 18025-1	Barrierefreie Wohnungen; Wohnungen für Rollstuhlbenutzer; Planungsgrundlagen	1992-12
DIN 18025-2	Barrierefreie Wohnungen; Planungsgrundlagen	1992-12
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude	2010-10
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen	2011-09
VDI 6000 Blatt 5	Seniorenwohnungen, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime	2004-11

Quelle: Beuth-Verlag, Berlin (Angaben ohne Gewähr)

## Grundrissbeispiele

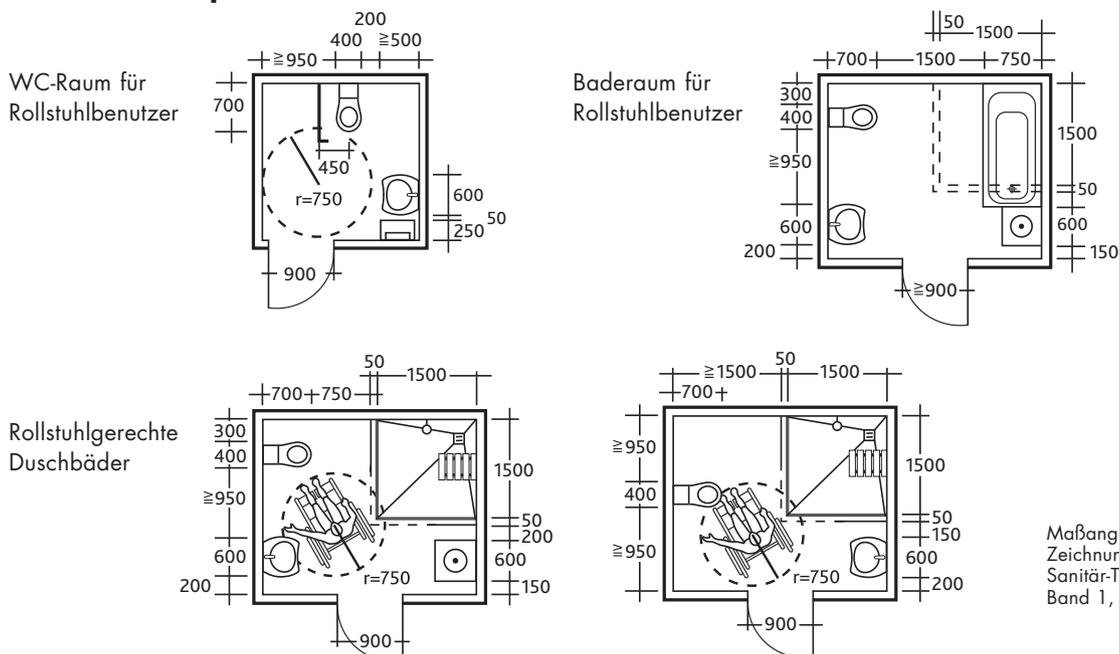


## Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abstände

in Seniorenwohnungen


Sanitärobjekte	Waschtisch WT	Bidet BI	WC, Spülung vor der Wand WCa	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Duschwanne DU	Badewanne BW	Waschmaschine/ Trockner WM TR
<b>Maße von Sanitärobjekten (in cm)</b>							
<b>Breite</b>	60	40	40	40	80	170	60
<b>Tiefe</b>	55	60	75	60	80	75	60
<b>Min. Bewegungsflächen (in cm)</b>							
<b>Breite</b>	90	80	80	80	80 70*	90	90
<b>Tiefe</b>	55	60	60	60	75	75	90
Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.							
<b>Montagehöhe über OKFFB</b>	85 90	42**	42**	42**			
<b>Min. seitliche Abstände zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)</b>							
<b>WT</b>		25	20	20	20	20	20
<b>BI</b>	25		25	25	25	25	25
<b>WCa/WCu</b>	20	25			20	20	20
<b>DU</b>	20	25	20	20			3
<b>BW</b>	20	25	20	20			3
<b>WM/TR</b>	20	25	20	20	3	3	
<b>Wand</b>	20	25	20 25***	20 25***			20
<b>Vorwand-Install.</b>	Maße siehe Montagehöhe über OKFFB						
<b>Türbereich</b>	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 10 cm						
*bei Eckeinstieg		**Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung			***bei Wänden auf beiden Seiten		
In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)							

## Funktionsdarstellungen einer Waschtisanlage für Rollstuhlbutzer

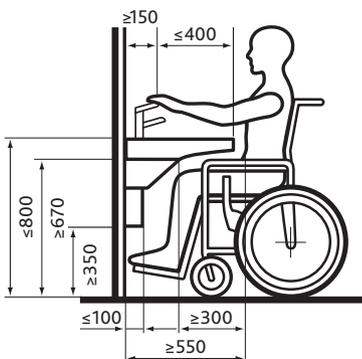

Maßangaben in mm

Zeichnung in Anlehnung an DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen (10/2010)

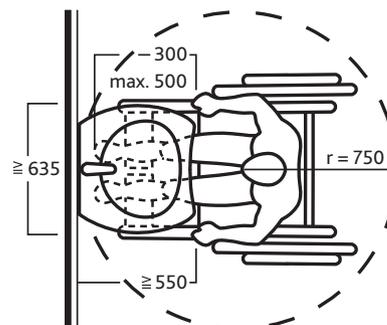

Maßangaben in mm


Zeichnung in Anlehnung an Sanitär-Technik, Feurich/Kühl, Band 1, 2011

## Maße von Sanitärobjekten, Bewegungsflächen und Abstände in Senioren-, Kranken- und Pflegeheimen

Sanitärobjekte	Waschtisch WT	WC, Spülung für Wandeinbau WCu	Duschplatz DU	Waschtisch im Untersuchungsraum WTU	Ausgussbecken AB	Spüle SP
<b>Maße von Sanitärobjekten (in cm)</b>						
<b>Breite b</b>	60	40	150	60	50	90 120
<b>Tiefe t</b>	55	70	150	55	40	60
<b>Min. Bewegungsflächen (in cm)</b>						
<b>Breite B</b>	150	150		90	80	90 120
<b>Tiefe T</b>	150	150		55	55	120
<b>Montagehöhe über OKFFB</b>	80	46*	0	85 90	65	90
<b>Min. seitliche Abstände (a) zu anderen Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen (in cm)</b>						
<b>WT</b>		95	15			
<b>WCu</b>	95		15			
<b>DU</b>	15	15				
<b>Wand</b>	30	95	0			
<b>Türbereich</b>	Abstand zu Türöffnungen/-leibungen mind. 25 cm					

\*Oberkante Keramik bei wandhängender Ausführung

In Anlehnung an VDI 6000 Blatt 5 (11/2004)

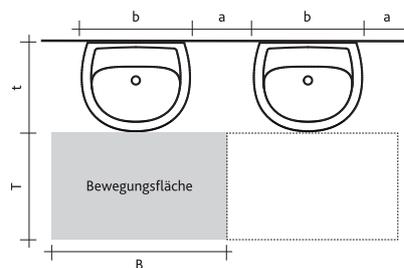

Weitere Informationen zu unseren bedarfsspezifisch entwickelten Produkten für den Objektbereich finden Sie im aktuellen Objekt-Journal von Keramag sowie unter [pro.keramag.de](http://pro.keramag.de)